


# 實地殺菌效果測試報告(柏青哥店)

FluEnd

實驗場地：千葉縣內 柏青哥店

實驗時間：2009年10月26日下午6時30分至2009年10月27日凌晨0時

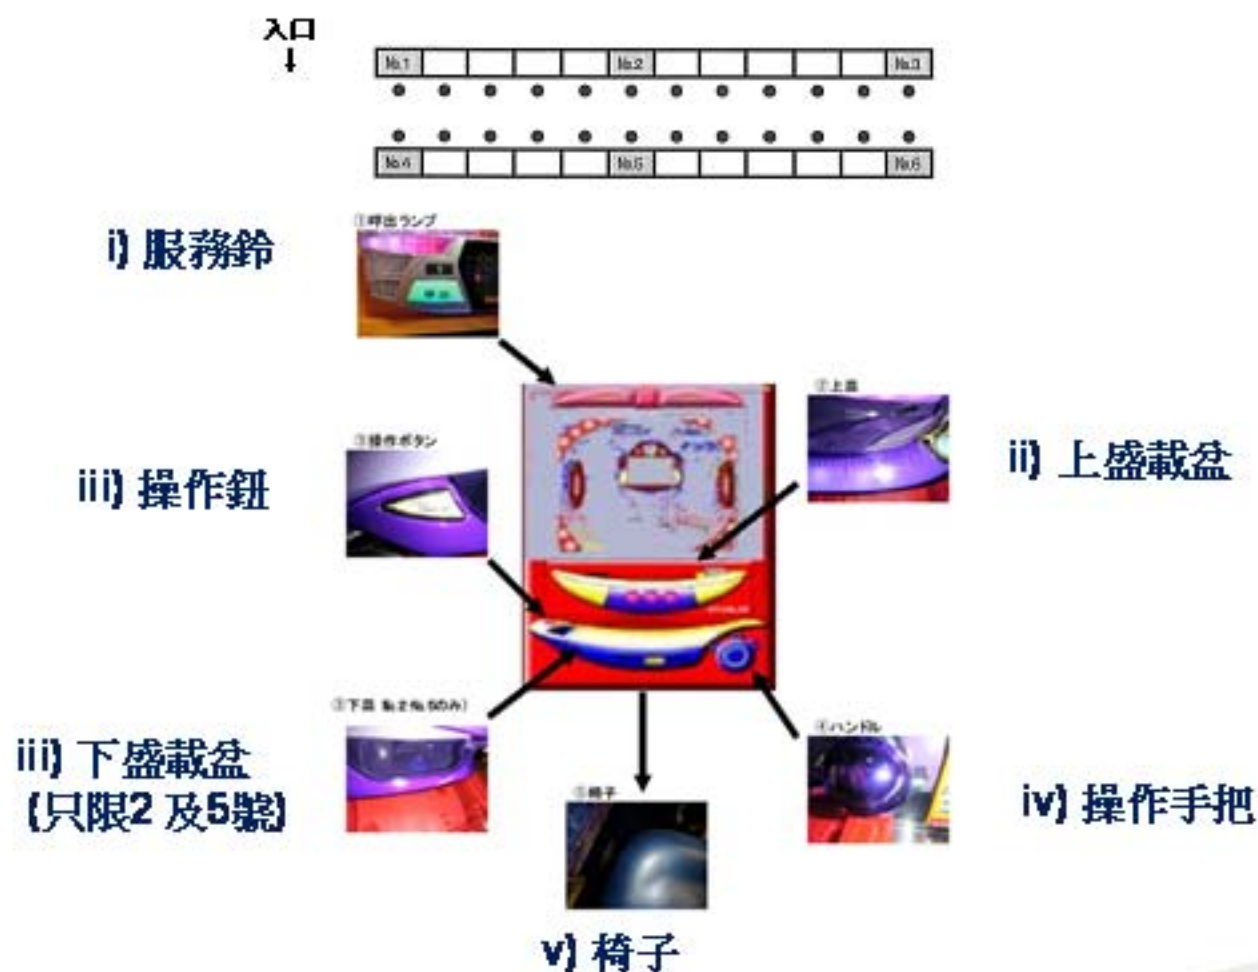

# 實地殺菌效果測試報告(柏青哥店)

FluEnd

機號	消毒前	FLUEND 消毒後
位置	(培養號)	(培養號)
No. 2	ii) Staphylococcus sp. CNS (100+)	ii) 未檢出
No. 4	ii) Staphylococcus aureus (200+)	ii) 未檢出
	iii) Staphylococcus sp. CNS (100+)	iii) 未檢出
	iv) Pseudomonas sp. (100+)	iv) 未檢出
No. 5	ii) Pseudomonas sp. (400+) Acinetobacter sp. (100+)	ii) 未檢出 未檢出
	iii) Staphylococcus sp. CNS (1000+以上)	iii) 未檢出
No. 6	ii) Staphylococcus sp. CNS (100+)	ii) 未檢出
	v) Bacillus sp. (100+)	v) 未檢出